

安全自动装置专项测试

及安

公司

检测中心)

安全自动装置专项测试送检装置

套 110(66)kV 母线保护装置、2 套

套合并单元装置及 6 套智能终端

)：

顺序排

模型文件

-G-M-V1.00-B7E8

-G-V1.00-775DF4

-G-X-V1.00-DBA4

-G-MX-V1.00-BF1

模型文件

-V1.02-2859F264

模型文件

-V1.00-92F1905E.

-C-V1.00-D5B88D9

格式

版本

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

文件

ICD 模型文件

AL-DA-G-M-V1.00-A54476ED.

-DA-G-MX-V1.00-EF5D876C

-DA-G-V1.00-EE433FAA.ic

-DA-G-X-V1.00-639453B7.

ICD 模型文件

-DA-G-V1.00-5EDCA837.ic

ICD 模型文件


-713NET-G-V1.10-A83DA6F

cd

ICD 模型文件

5-9411A-G-V1.02-B256A3C

ied

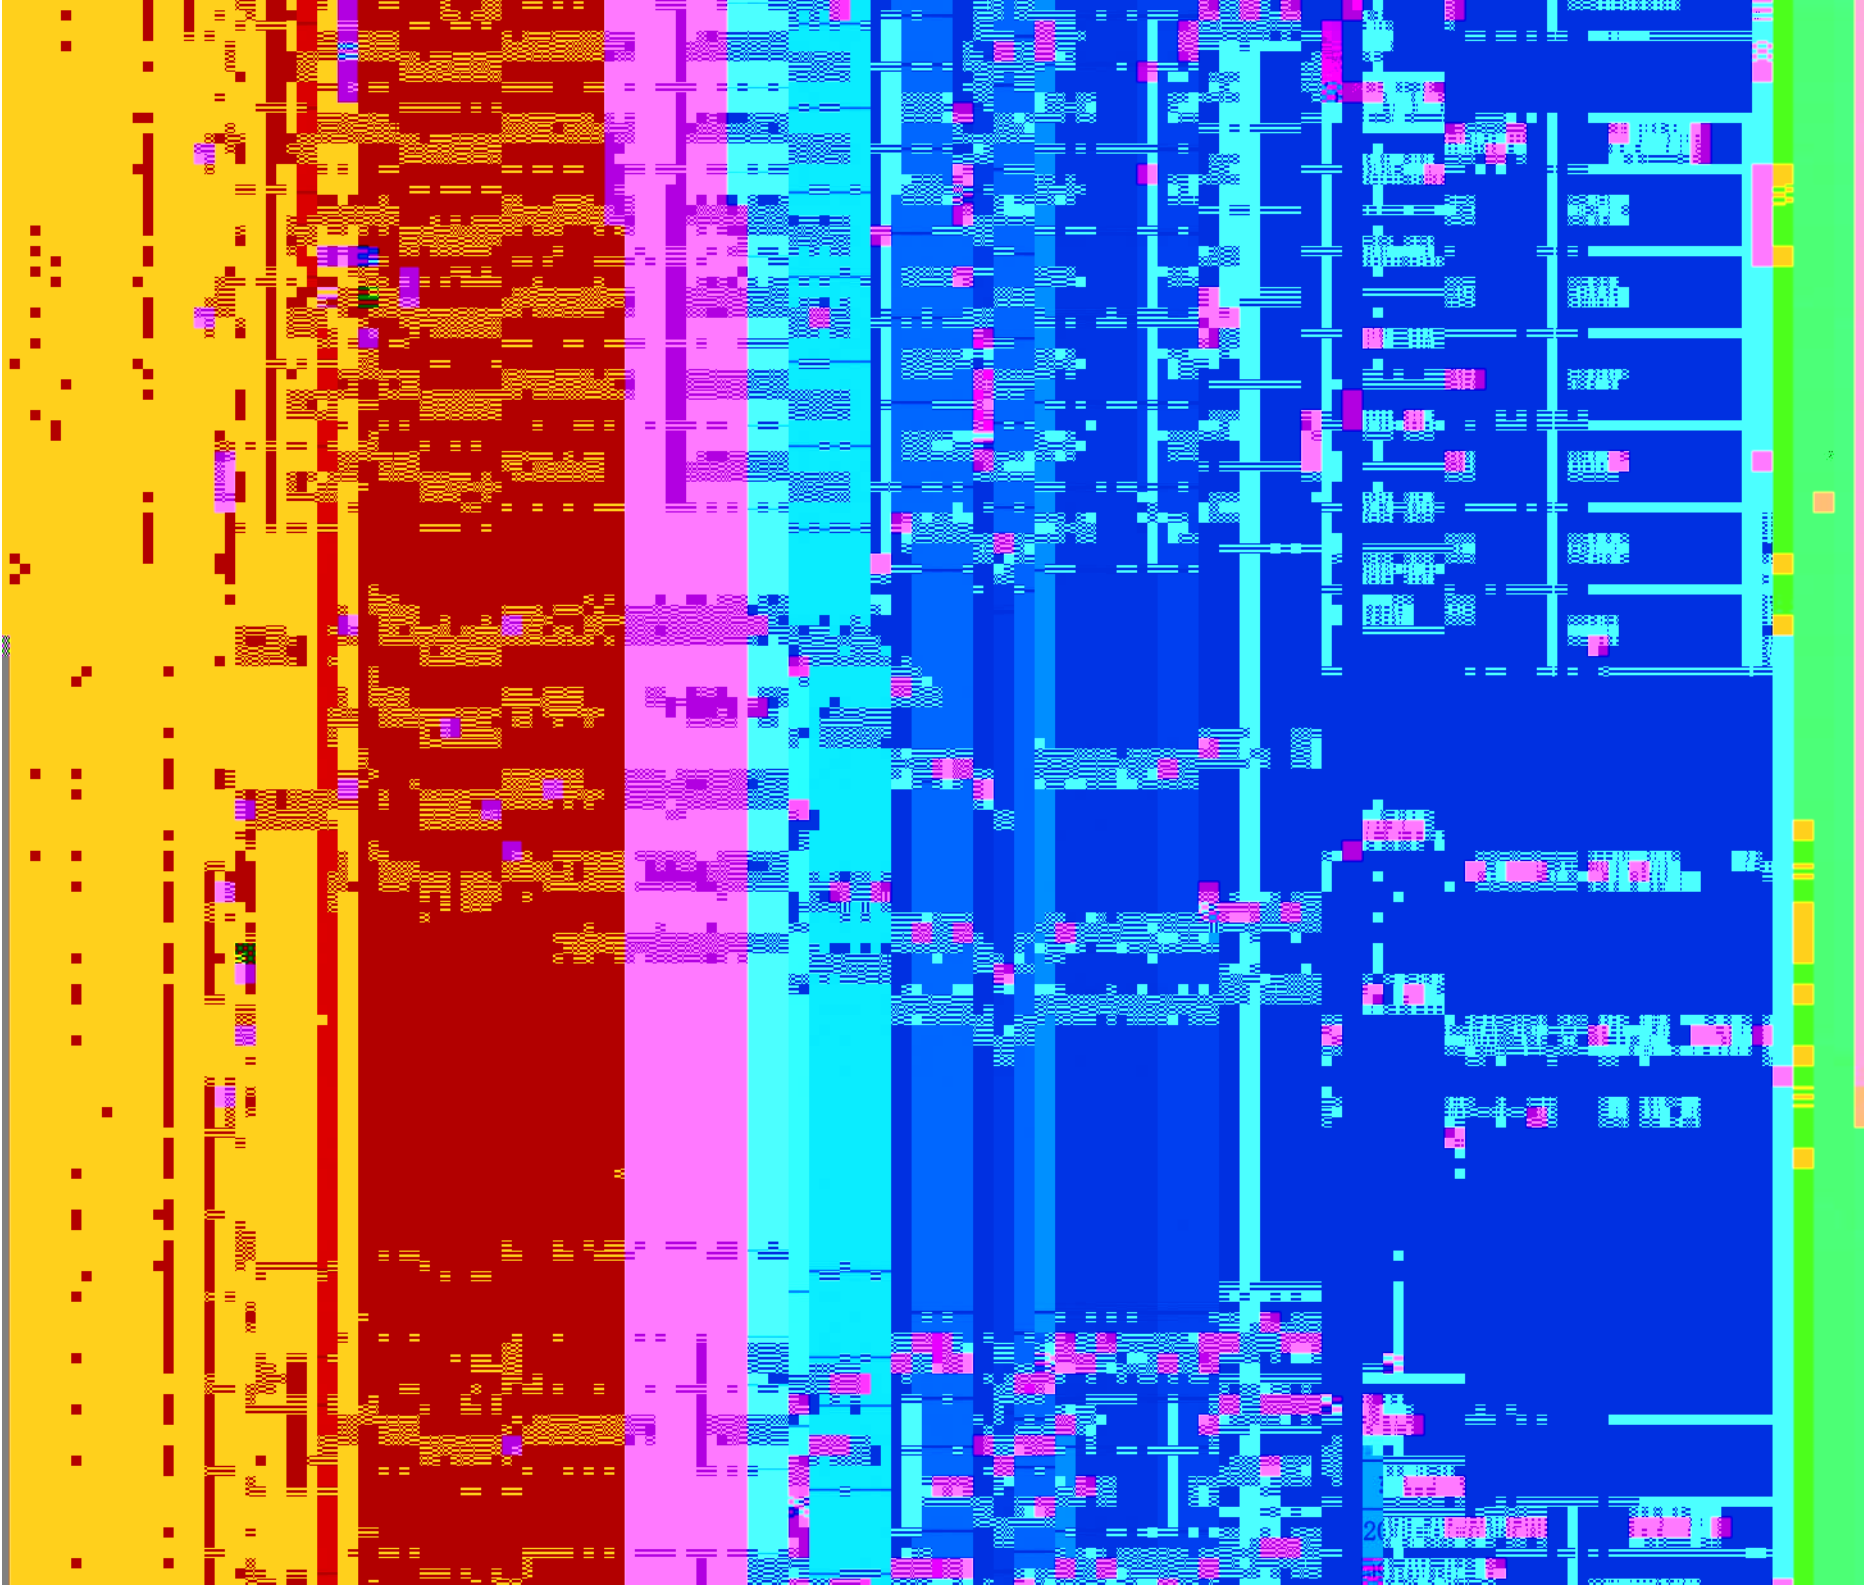

模型文件
3-A-1.00-C
3-B-1.00-C

模型文件
3-B-1.00-1
3-B-1.00-A0
3-A-1.00-06
3-B-1.00-3A
3-A-1.00-A8
3-B-1.00-2

三网、
国网、

卡命名规
命名

2. 制定、修订、废止

制定、修订、废止

管理工具，其中 ICD 模型文件为基础软件最大选配情况下所对应的 ICD 模型文件，位字符为 CRC32 校验码，可以采用 ICD 验证码管理工具进行核对。

结构背视图

插槽 8 ^(图 1)	插槽 7 ^(图 1)	插槽 6 ^(图 1)	插槽 5 ^(图 1)	插槽 4 ^(图 1)	插槽 3 ^(图 1)	插槽 2 ^(图 1)	插槽 1 ^(图 1)
电源插件 SR6305-B0	【空】	【空】	【空】	操作插件 SR6410-AH DC220V	电压切换插件 SR6501-AH DC220V	【空】	电源插件 SR6600-AH DC220V
				SR6410-AL DC110V	SR6501-AL DC110V		SR6600-AL DC110V

插槽 8 ^(图 1)	插槽 7 ^(图 1)	插槽 6 ^(图 1)	插槽 5 ^(图 1)	插槽 4 ^(图 1)	插槽 3 ^(图 1)	插槽 2 ^(图 1)	插槽 1 ^(图 1)
电源插件 SR6305-B0	【空】	【空】	【空】	操作插件 SR6410-AH DC220V	电压切换插件 SR6501-AH DC220V	【空】	电源插件 SR6600-AH DC220V
				SR6410-AL DC110V	SR6501-AL DC110V		SR6600-AL DC110V

、插件
3330

插槽 3 (01)
流小信号插
AI

槽 4 (01)
出插件
DOc

共 1

号
小信
63
SR

件
【3

开出插件
DOb

页

插槽 1 (01)

电源插件
SR6600

插槽 1 (01)

CPU 插件
CPUJ

插槽 1 (01)

CPU 插件
CPUJ



槽 8 (槽 7 的扩展槽)	AC 电压插件 ZT8332A	槽 9 (槽 8 的扩展槽) CT ZT8333
----------------	--------------------	--------------------------------

槽 9 (槽 8 的扩展槽)	槽 10 (槽 9 的扩展槽)	槽 11 (槽 10 的扩展槽)
【空】	CPU 插件	光纤通道 插件

槽 11 (槽 10 的扩展槽)	槽 12 (槽 11 的扩展槽)	槽 13 (槽 12 的扩展槽)
【空】	开入插件 (DC 220V)	【空】

14 ^[10.1]	插槽 15 ^[10.1]	插槽 16 ^[10.1]	插槽 17~21 ^[10.1]
GOOSE 插件	【空】	SV/GOOSE 插件	【空】

10 ^[10.1]	插槽 11 ^[10.1]	插槽 12 ^[10.1]
换插件	交流交换插件 1A	交流交换插件 1A

插槽 B06 ^[10.1]
电源/开入插件（DC220V）